

۱- یک بیمارستان 70 تختخوابی در صورتی که برای انفجار در هوا با سطح خطر 3 طرح شود، اجزای آن باید دارای حداقل چه سطح عملکردی باشند؟

- (۱) آستانه فرو ریزش
- (۲) ایمنی جانی
- (۳) قابلیت استفاده بی‌وقفه
- (۴) بی‌دفاع


۲- در خصوص بریدگی کناره جوش در جوشکاری کدام عبارت صحیح است؟
(۱) در صورتی که جهت نیروهای وارد بر مقطع عمود بر بریدگی باشد به تعمیر جوش نیازی نیست.

- (۲) به‌طور کلی در بریدگی کنار جوشی که باعث تقلیل قابل ملاحظه‌ی مقطع نشود و مقدار آن در حد مجاز باشد، نیازی به تعمیر جوش نیست.
- (۳) همواره باید بریدگی کناره جوش تعمیر و اصلاح شود.
- (۴) به‌طور کلی اگر بریدگی باعث تقلیل قابل ملاحظه در مقطع نشود و مقدار آن در حد مجاز باشد و جهت نیروهای وارد بر مقطع موازی با بریدگی کناره جوش باشد نیازی به تعمیر جوش نیست.

۳- کدام یک از گزینه‌های زیر از مشخصات شیشه‌های کم‌گسیل محسوب نمی‌شود؟

- (۱) قابلیت بازتابش زیاد اشعه مادون قرمز را دارند.
- (۲) قادر به کاهش انتشار امواج گرمایی با طول موج بلند نیستند.
- (۳) نسبت به نور مرئی شفاف هستند.
- (۴) توانایی بالا در عبور نور مرئی دارند.

۴- در شکل مقطعی از یک دال یک‌طرفه با تکیه‌گاه ساده نشان داده شده و میلگردهای خمشی آن مشخص شده است (در جهت عمود بر مقطع، میلگردهای حرارتی و جمع‌شدگی قرار دارند). چنانچه این دال در شرایط محیط X0 قرار داشته و لازم باشد برای 120 دقیقه مقاومت در برابر آتش، کفایت سازه‌ای آن تامین شود، کمترین ضخامت پوشش بتن قابل قبول روی میلگردهای خمشی به کدام یک از گزینه‌های زیر نزدیک‌تر خواهد بود؟ میلگردها فاقد پوشش و اندود می‌باشند.

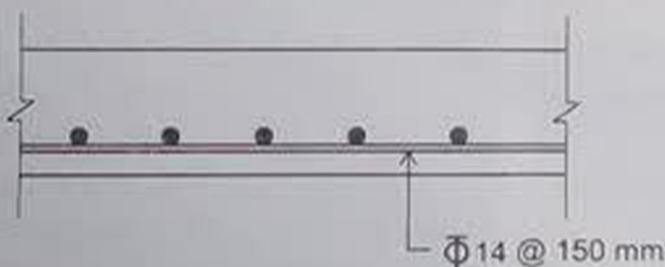

- (۱) 25 mm
- (۲) 35 mm
- (۳) 40 mm
- (۴) 20 mm

۵- کدام یک از شیشه‌های زیر علاوه بر مقاومت در برابر شکستگی، توانایی مقاومت مناسب در برابر

آتش را برای چندین ساعت دارد؟

- (۱) شیشه پوشش دار
(۲) شیشه بوروسیلیکاتی
(۳) شیشه سیمی
(۴) شیشه نشکن حرارتی

۶- در رابطه با کاشی سرامیکی کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) کاشی ضد اسید جزو کاشی‌های با جذب آب کم است.
(۲) استفاده از تمام انواع کاشی‌های لعاب دار برای محیط زیست زیان بخش است.
(۳) استفاده از کاشی‌های ضد اسید برای مقاومت در برابر تمام اسیدها مؤثر است.
(۴) سطح کاشی سرامیکی ضدباکتری خود تمیزشونده نباید دارای پوشش‌های نانو اکسید تیتانیوم باشد.

۷- کدام یک از خواص زیر در اثر افزودن نانو ذرات به سیمان حاصل نمی‌شود؟

- (۱) خواص ضد میکروبی
(۲) خواص مقاومت حرارتی
(۳) خواص خود تمیزشوندگی
(۴) خواص عدم نیاز به عمل آوری

۸- هرگاه سیمان کیسه‌ای قبل از مصرف مورد آزمایش قرار نگیرد حداکثر چند روز بعد از تولید،

در منطقه‌ای که رطوبت نسبی آن ۷۵ درصد است باید مصرف شوند؟

- (۱) ۴۵ روز
(۲) ۹۰ روز
(۳) ۸۰ روز
(۴) ۱۲۰ روز

۹- کدام عبارت زیر در خصوص میراگرهای جاری شونده (تسلیمی) صحیح است؟

- (۱) میراگرهای تسلیمی باید بعد از اعضای اصلی سازه‌ای وارد ناحیه غیرارتجاعی شوند.
(۲) میراگر تسلیمی به واسطه ورود به ناحیه غیرارتجاعی با تبدیل بخش عمده‌ای از انرژی مکانیکی به انرژی حرارتی باعث اتلاف انرژی وارد به سازه می‌گردد.
(۳) فولاد مصرفی در ساخت میراگر تسلیمی باید دارای مقاومت تسلیم بالا و مقدار کرنش نهایی پایین باشد.
(۴) میراگرهای ساخته شده از فولاد با مقاومت تسلیم پایین در ارتعاشات کوچک در محدوده ارتجاعی بوده بنابراین تأثیری در استهلاک انرژی ندارند.



۱۰- در خصوص مصالح ساختمانی کدام عبارت زیر صحیح است؟

- ۱) در بتن خودمتراکم استفاده از مواد افزودنی معدنی مانند کائولین به عنوان جایگزین بخشی از سیمان مجاز نیست.
- ۲) در بتن خودمتراکم استفاده از پودر سنگ‌های آهکی برای تامین گرانروی مخلوط در هیچ شرایط مجاز نیست.
- ۳) در بتن‌های سبک نباید از ماده افزودنی حباب هواساز استفاده شود.
- ۴) استفاده از هر اندازه حداکثر سنگدانه در ساخت بتن خودمتراکم شونده مجاز است.

۱۱- نقشه یک سازه برای ساخت در بندر لنگه طراحی شده است. در صورتی که قرار باشد همان نقشه را در بندر انزلی با همان شرایط از نظر کاربری و نیز پستی و بلندی زمین و تراکم ساختمان‌های اطراف اجرا نماییم، فشار خارجی باد روی سیستم اصلی باربر سازه حدوداً چند برابر می‌شود؟ نزدیکترین گزینه به پاسخ دقیق را انتخاب نمایید.

۱) 1.8

۲) 1.2

۳) 1.0

۴) 0.6

۱۲- اگر سختی جانبی یک سازه یک طبقه متعارف و مشخص با وزن مؤثر لرزه‌ای ثابت W، افزایش یابد، کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد زمان تناوب اصلی نوسان صحیح خواهد بود؟ (سازه فاقد میانقاب است)

۱) مقدار به دست آمده از تحلیل دینامیکی ثابت می‌ماند.

۲) مقدار به دست آمده از تحلیل دینامیکی افزایش می‌یابد.

۳) مقدار به دست آمده از روابط تجربی ثابت می‌ماند.

۴) مقدار به دست آمده از روابط تجربی کاهش می‌یابد.

۱۳- کدام عبارت زیر در خصوص جزئیات و ضوابط اجرایی دیوارها صحیح است؟

- ۱) در جزئیات اتصال تیرکها به ستون بتنی رعایت فاصله 25 میلی‌متری الزامی است.
- ۲) در دیوارهای بیمارستان هنگام استفاده از ناودانی سرتاسری قائم در مجاورت ستون، رعایت حداقل فاصله 50 میلی‌متری از کف طبقه الزامی است.
- ۳) وادارها باید به نبشی‌های تعبیه شده در تیرها که تنها جهت جلوگیری از حرکت خارج از صفحه نصب شده‌اند جوش شوند.
- ۴) در هیچ شرایط نمی‌توان دیوار را از بر وادار جید و رعایت فاصله جداسازی دیوار در مجاورت وادارها همواره الزامی است.

۱۴- در آزمایش خزش مهارهای یک سازه نگهبان، در صورتی که مهارها به صورت موقت استفاده شوند و مقدار بار طراحی 20 kN باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

(۱) در صورتی که خاک رسی باشد، مقدار بار آزمایشی می‌تواند 25 kN و مدت نگهداری بار 1 ساعت باشد.

(۲) در صورتی که خاک ماسه‌ای باشد، مقدار بار آزمایشی باید 30 kN و مدت نگهداری بار 24 ساعت باشد.

(۳) در صورتی که خاک ماسه‌ای باشد، مقدار بار آزمایشی می‌تواند 25 kN و مدت نگهداری بار 2 ساعت باشد.

(۴) در صورتی که خاک رسی باشد، مقدار بار آزمایشی باید 30 kN و مدت نگهداری بار 2 ساعت باشد.

۱۵- کدام یک از گزینه‌های زیر جزو روش‌های متداول آزمون‌های برجا در شناسایی ژئوتکنیکی زمین است؟

(۱) تحکیم - بارگذاری صفحه‌ای - درصد رطوبت

(۲) تحکیم - انبرگ - SPT

(۳) پرسومتری - درصد رطوبت - SPT

(۴) پرسومتری - C.P.T - C.B.R

۱۶- در خصوص آزمایش‌های بارگذاری شمع کدام جمله صحیح است؟

(۱) شمع آزمایشی باید حداقل تا 2 برابر بار طراحی یا حد گسیختگی بارگذاری گردد.

(۲) در هر پروژه‌ای همواره باید حداقل 2 شمع اصلی مورد آزمایش استاتیکی قرار گیرد.

(۳) شمع‌های اصلی تحت آزمایش بارگذاری نباید بیش از بار طراحی بارگذاری شوند.

(۴) بر روی یک شمع نمی‌توان هم آزمایش استاتیکی و هم آزمایش دینامیکی انجام داد.

۱۷- کدام عبارت زیر در خصوص حفاری و نمونه‌برداری خاک صحیح است؟

(۱) در هیچ شرایطی گمانه‌زنی به روش حفاری دورانی در خاک‌هایی که زیر سطح آب است مجاز نیست.

(۲) برای نمونه دست‌نخورده در خاک و سنگ باید همواره از حفاری دورانی با مغزه‌گیری بی‌بوسته استفاده کرد.

(۳) در خاک‌های مخلوط به خصوص خاک‌هایی که قلوه‌سنگ دارند حفاری اوگر با میلۀ توخالی اکیداً توصیه می‌شود.

(۴) حفاری با اوگر یا میلۀ توپر فقط برای خاک چسبنده نرم و کم‌عمق که دیواره گمانه پایدار است قابل قبول است.



۱۸- در ساختمان‌های با مصالح بنایی، به منظور بررسی کارایی مصالح سیمانی گروت، کدام یک از گزینه‌های زیر در محدوده قابل قبول بر مبنای میزان نشست آزمایش اسلامپ قرار دارد؟

- (۱) ۱۰۰ میلی‌متر
(۲) ۲۵۰ میلی‌متر
(۳) ۱۵۰ میلی‌متر
(۴) ۳۰۰ میلی‌متر

۱۹- برای اجرای دیوار محوطه یک بیمارستان در نظر است از مصالح بنایی آجری استفاده شود. در صورتی که ارتفاع دیوار محوطه ۲.۸ متر باشد کدام یک از موارد زیر برای این منظور قابل استفاده است؟

- (۱) دیوار آجری به ضخامت ۲۵۰ mm با کلاف
(۲) دیوار آجری مسلح به ضخامت ۲۵۰ mm
(۳) دیوار آجری به ضخامت ۳۰۰ mm با کلاف
(۴) دیوار آجری غیرمسلح به ضخامت ۳۰۰ mm

۲۰- کدام عبارت زیر در خصوص مشخصات مصالح مصرفی ساختمان با مصالح بنایی صحیح است؟

- (۱) می‌توان از آهک زنده پیش از شکفته شدن در مصارف ساختمانی استفاده کرد.
(۲) آبی که از عبور آب گل‌آلود از میان حوضچه‌ها ته‌نشین به دست می‌آید برای ساخت ملات مجاز نیست.
(۳) استفاده از گچ به صورت مخلوط با سیمان در ساخت اعضای سازه‌ای مجاز است.
(۴) استفاده از سیمان بنایی در بنایی مسلح مجاز نیست.

۲۱- کدام یک از عبارات زیر در مورد لوله و مجاری توکار در عناصر سازه‌ای ساختمان‌های بنایی صحیح است؟

- (۱) خم کردن میلگردهای تسلیح برای عبور دادن لوله‌ها بلامانع است.
(۲) حداقل فاصله مجاز بین دو لوله یا مجرای محاور ۵۰۰ میلی‌متر است.
(۳) هرگاه قطر لوله $\frac{1}{2}$ ضخامت دیوار باشد باید آن قسمت از عضو که لوله از آن عبور می‌کند به‌عنوان یک بارشو به حساب آمده و ضوابط مربوط به بارشو به آن اعمال شود.
(۴) تعبیه لوله به‌صورت افقی در عناصر سازه‌ای تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.

۲۲- در ساختمان بنایی محصور شده با کلاف، یک لوله قائم از وسط کلافی افقی با حداقل عرض ممکن که بر روی دیوار بیرونی با نما و به ضخامت ۳۵۰ میلی‌متر (ضخامت دیوار) قرار دارد عبور کرده است. در صورتی که هیچ یک از میلگردهای کلاف افقی قطع یا جابه‌جا نشود کدام گزینه زیر صحیح است؟

- (۱) عبور لوله با قطر ۵۰ میلی‌متر فقط برای عبور لوله آب گرم و بدون عایق حرارتی مجاز است.
(۲) عبور لوله با قطر حداکثر ۵۰ میلی‌متر مجاز است.
(۳) عبور هرگونه لوله از وسط کلاف افقی روی دیوار مجاز نیست.
(۴) عبور لوله با قطر حداکثر ۵۸ میلی‌متر مجاز است.



۲۳- در ساختمان بنایی مسلح حداقل طول مهاری مورد نیاز میلگرد در کشش برای آرماتور $\Phi 20$ (بدون پوشش اپوکسی) به کدام یک از گزینه‌های زیر نزدیکتر است؟ حداقل پوشش بنایی 80 میلی‌متر فرض شود.

$f'_m = 17 \text{ MPa}$, $f_y = 400 \text{ MPa}$

(۱) 950 میلی‌متر

(۲) 1100 میلی‌متر

(۳) 800 میلی‌متر

(۴) 750 میلی‌متر

۲۴- حداکثر فاصله مجاز بین آرماتورهای پیچشی عرضی یک تیر به ابعاد 450×450 میلی‌متر چه مقدار است؟ قطر آرماتورهای پیچشی عرضی برابر 10 میلی‌متر بوده و پوشش بتن روی این آرماتورها برابر 45 میلی‌متر است.

(۱) 200 میلی‌متر

(۲) 150 میلی‌متر

(۳) 300 میلی‌متر

(۴) 250 میلی‌متر

۲۵- به منظور کنترل عرض ترک خوردگی، حداکثر فاصله (a) بین آرماتورهای طولی خمشی در تیری با مقطع نشان داده شده که مربوط به سازه متعارف مسکونی در شرایط محیطی معمولی است، به کدام یک از گزینه‌های زیر نزدیکتر است؟ در شکل ابعاد به میلی‌متر است.


$f_y = 400 \text{ MPa}$, $f_c = 26.5 \text{ MPa}$, $f'_c = 30 \text{ MPa}$

(۱) 245 میلی‌متر

(۲) 255 میلی‌متر

(۳) 275 میلی‌متر

(۴) 265 میلی‌متر

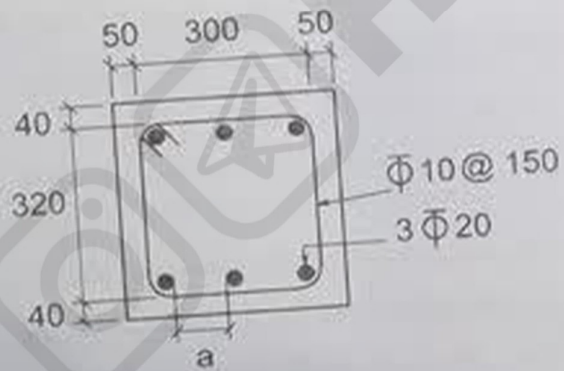

۲۶- کدام یک از مقادیر زیر برای میزان سیمان مصرفی در یک متر مکعب بتن کف‌سازی مقاوم در برابر سایش که حداکثر اندازه سنگدانه آن 25 میلی‌متر است، مجاز نیست؟

(۱) 325 kg

(۲) 375 kg

(۳) 400 kg

(۴) 350 kg



۲۷- در تیرهای بتنی در صورت نیاز به آرماتورهای پیچشی طولی، این آرماتورها پس از مقطعی که براساس محاسبه به آرماتور پیچشی طولی نیاز ندارد، باید حداقل به چه میزان امتداد یابند؟

(۱) کوچکترین مقدار از بین عمق مؤثر مقطع و 12 برابر قطر آرماتور طولی پیچشی
 (۲) بزرگترین مقدار از بین عمق مؤثر مقطع و 12 برابر قطر آرماتور طولی پیچشی
 (۳) عمق مؤثر مقطع به علاوه 12 برابر قطر آرماتور طولی پیچشی
 (۴) عمق مؤثر مقطع به علاوه عرض قسمتی از سطح مقطع که خاموت‌های بسته مقاوم در برابر پیچش را در برگیرد.

۲۸- در ساخت بتن برای یک کف‌سازی که تحت چرخه‌های یخ‌زدن و آب‌شدن قرار دارد، شرایط محیطی دارای درجه اشباع زیاد بوده و احتمال استفاده از نمک‌های یخ‌زدا روی کف‌سازی وجود ندارد. رده مقاومتی حداقل برای این بتن کدام یک از موارد زیر است؟

(۱) C30 (۲) C20 (۳) C35 (۴) C25

۲۹- در صورتی که فاصله خاموت‌های پیچشی 200 میلی‌متر باشد، حداقل قطر قابل قبول برای آرماتورهای طولی پیچشی کدام یک از موارد زیر است؟

(۱) $\Phi 12$ (۲) $\Phi 8$ (۳) $\Phi 10$ (۴) $\Phi 6$

۳۰- آرماتور آجدار رده S420 از نظر شکل‌پذیری جزو کدام یک از طبقه‌بندی‌های فولادی زیر است؟

(۱) فولاد آلیاژی
 (۲) فولاد نرم
 (۳) فولاد سخت
 (۴) فولاد نیمه سخت

۳۱- در مورد آرماتورهای جلدی کدام عبارت زیر صحیح است؟

(۱) از شبکه میلگرد حوش شده نمی‌توان به عنوان میلگرد جلدی استفاده کرد.
 (۲) اثر آرماتورهای جلدی بر مقاومت را می‌توان با تحلیل همسازگی کرنش اعمال نمود.
 (۳) فقط در تیرهای با عمق مؤثر بیش از 900 میلی‌متر اجرای آرماتورهای جلدی الزامی است.
 (۴) فاصله آرماتورهای جلدی رابطه مستقیم با f_y میلگرد مصرفی دارد.

۳۲- برای میلگرد طولی با رده S400 به قطر 36 میلی‌متر در دیوار برشی ویژه، کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص حداقل کرنش گسیختگی صحیح است؟

(۱) برای طول 200 میلی‌متر، 10 درصد
 (۲) برای طول 200 میلی‌متر، 14 درصد
 (۳) برای A5، 12 درصد
 (۴) برای A10، 16 درصد

۳۳- در سازه‌های لرزه‌بر ویژه کدام عبارت زیر در خصوص مقدار مقاومت فشاری مشخصه بتن بدون در نظر گرفتن محدودیت دوام بتن صحیح است؟

- (۱) حداقل و حداکثر آن برای بتن معمولی به ترتیب برابر ۲۰ و ۵۰ مگاپاسکال است.
- (۲) حداقل و حداکثر آن برای بتن معمولی به ترتیب برابر ۲۵ و ۳۵ مگاپاسکال است.
- (۳) حداقل و حداکثر آن برای بتن سبک به ترتیب برابر ۲۵ و ۳۵ مگاپاسکال است.
- (۴) حداقل و حداکثر آن برای بتن سبک به ترتیب برابر ۲۰ و ۵۰ مگاپاسکال است.

۳۴- نسبت حداقل نیروی پیش‌تنیدگی پیچ M24 از رده ۸.۸ به کدام یک از گزینه‌های زیر نزدیکتر است؟

- (۱) ۱.۵
- (۲) ۱
- (۳) ۱.۳۸
- (۴) ۱.۲۵

۳۵- در برشکاری یا سوراخکاری ورق‌ها و قطعات فولادی کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) برش ورق ۲۵ میلی‌متر می‌تواند با استفاده از روش‌های دستی و بدون پیش‌گرمایش باشد.
- (۲) سوراخکاری نهایی ورق ۲۵ میلی‌متر باید با استفاده از سنه دوار باشد.
- (۳) برش مقطع ستون ساخته شده با ورق ۵۰ میلی‌متر، باید با استفاده از دستگاه برش حرارتی و با پیش‌گرمایش ۶۰ درجه سلسیوس باشد.
- (۴) سوراخکاری نهایی ورق ۲۰ میلی‌متر می‌تواند با استفاده از منگنه انجام شود.

۳۶- با فرض مناسب بودن سایر شرایط محیطی و جوشکاری، در کدام یک از شرایط زیر، جوشکاری مجاز خواهد بود؟

- (۱) دمای محیط کار ۵- درجه سانتی‌گراد باشد.
- (۲) جوشکاری دستی ورق ۳۰ میلی‌متر با دمای ورق ۳۰ درجه سانتی‌گراد
- (۳) سطح کار مرطوب باشد.
- (۴) محل جوشکاری در معرض وزش باد با سرعت ۱۵ km/hr باشد.

۳۷- برای ساختن یک عضو کششی از ورق رده S235 (St-37)، دو انتخاب وجود دارد. در انتخاب اول ضخامت ورق‌ها ۱۵ میلی‌متر و در انتخاب دوم ۲۰ میلی‌متر است. چنانچه مساحت مقطع در هر دو گزینه برابر باشد، نسبت مقاومت طراحی (ΦR_n) انتخاب اول به بیشترین مقاومت طراحی انتخاب دوم به کدام یک از گزینه‌های زیر نزدیکتر است؟ منظور از مقاومت طراحی در اینجا، مقاومت کششی طراحی براساس تسلیم در مقطع کلی عضو است.

- (۱) ۱.۱۴
- (۲) ۰.۹۶
- (۳) ۱
- (۴) ۱.۰۴

۳۸- در یک اتصال اتکایی با سوراخ لوبیایی از پیچ معمولی استفاده شده است. کدام یک از موارد زیر در خصوص پیچ این اتصال صحیح است؟

- (۱) استفاده از واشر مناسب نه در زیر مهره و نه در کلنگی پیچ الزامی نیست.
- (۲) استفاده از واشر مناسب در زیر کلنگی پیچ الزامی اما در زیر مهره نیازی نیست.
- (۳) استفاده از واشر مناسب در زیر مهره الزامی اما در کلنگی پیچ نیازی نیست.
- (۴) استفاده از واشر مناسب در زیر مهره و کلنگی پیچ الزامی است.

۳۹- کدام عبارت زیر در خصوص کاهش یا افزایش تعداد آزمایش فراصوت (UT) صحیح است؟

- (۱) درحالتی که در ابتدا مقرر شده باشد که ۱۰ درصد جوش‌ها تحت آزمایش فراصوت قرار گیرد در هیچ شرایطی برای یک جوشکار مشخص نیاز به افزایش در میزان آزمایش نیست.
 - (۲) در پروژه‌هایی که تعداد حداکثر ۴۰ جوش داشته باشد نباید هیچ کاهش در میزان آزمایش داد.
 - (۳) بنا بر نظر دستگاه نظارت همواره می‌توان میزان آزمایش را کاهش داد.
 - (۴) درحالتی که در ابتدا مقرر شده باشد که ۱۰۰ درصد جوش‌ها تحت آزمایش فراصوت قرار گیرد در هیچ شرایطی برای یک جوشکار مشخص نمی‌توان کاهش در میزان آزمایش داد.
- ۴۰- شرایط پذیرش کدام یک از رده‌های مصالح فولادی از نظر طاقت نمونه‌های شیار داده شده شاره‌پزی سخت‌گیرانه‌تر است؟

- (۱) طاقت نمونه شیار داده شده شاره‌پزی در تمامی رده‌های J0 و JR و J2 یکسان است.
- (۲) J0
- (۳) JR
- (۴) J2

۴۱- کدام گزینه در خصوص اتصال پیچی دو قطعه فولادی با ضخامت‌های ۱۲ و ۱۵ میلی‌متر صحیح نیست؟

- (۱) چنانچه دو قطعه رنگ نشده و تحت اثر خوردگی ناشی از عوامل جوی باشند، فاصله بین مرکز سوراخ‌ها نباید از ۲۸۸ میلی‌متر تجاوز کند.
- (۲) فاصله مرکز سوراخ تا نزدیک‌ترین لبه قطعه در هر راستا با فرض عدم احتمال خوردگی نباید از ۱۴۴ میلی‌متر تجاوز کند.
- (۳) فاصله مرکز سوراخ تا نزدیک‌ترین لبه قطعه در هر راستا با فرض اثر خوردگی نباید از ۹۶ میلی‌متر تجاوز کند.
- (۴) فاصله بین مرکز سوراخ‌ها با فرض عدم احتمال زنگ‌زدگی و خوردگی نباید از ۲۸۸ میلی‌متر تجاوز کند.

۴۲- در ساختمان‌های نیمه پیش‌ساخته با صفحات بتن پاششی سه بُعدی (3D پانل) حداکثر طول مجاز کنسول‌ها چه مقدار است؟

(۱) 1500 میلی‌متر

(۳) 1200 میلی‌متر

(۲) 800 میلی‌متر

(۴) 1000 میلی‌متر

۴۳- در ساختمان‌های نیمه پیش‌ساخته با صفحات بتن پاششی سه بُعدی، کدام یک از گزینه‌های زیر برای ابعاد چشمه شبکه جوش شده در پانل دیواری باربر، مناسب نیست؟

(۱) 80 میلی‌متر

(۳) 90 میلی‌متر

(۲) 75 میلی‌متر

(۴) 85 میلی‌متر

۴۴- در ساخت ساختمان با استفاده از صفحات بتن پاششی سه بُعدی کدام یک از موارد زیر مجاز نیست؟

(۱) ارتفاع کل ساختمان 8 متر با اجرای کلاف‌های قائم و افقی

(۲) ایجاد اختلاف تراز در کف

(۳) ایجاد کنسول به طول 800 میلی‌متر

(۴) پاشش بتن از پایین به بالا

۴۵- کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه با شیوه تیلت‌آپ صحیح است؟

(۱) استفاده از جوش برای اتصال دیوار به سازه پی مجاز نیست.

(۲) ساختمان با ارتفاع 15 متر با این روش قابل ساخت است.

(۳) می‌توان از سقف‌های پوششی انعطاف‌پذیر استفاده نمود.

(۴) استفاده از روش تیلت‌آپ برای کلیه دیوارهای باربر ساختمان‌های شهر تهران مجاز است.

۴۶- به منظور حفاظت قسمت‌های پایینی ساق پای کارگرانی که در معرض جرقه‌های جوشکاری یا برشکاری قرار دارند، کدام یک از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی زیر به‌طور خاص باید در اختیار کارگران قرار داد؟

(۱) گتر حفاظتی

(۳) حکمه با پنجه فلزی

(۲) لباس کار

(۴) کفش و بوتین ایمنی

۴۷- در خصوص مراقبت و نگهداری از سیلندره‌های گاز تحت فشار در کارگاه‌های ساختمانی، کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟

(۱) در صورتی که نیاز به گرم کردن شیر سیلندر استیلن باشد اینکار باید بوسیله آب گرم انجام شود.

(۲) کلاهک سیلندرها جز در هنگام استفاده باید بر روی شیر سیلندر قرار داشته باشند.

(۳) برای بالا بردن و پایین آوردن این سیلندرها لازم است از کلاف‌های مخصوص استفاده شود.

(۴) به منظور پیشگیری از خطر اشتعال و انفجار سیلندره‌های گاز اکسیژن باید به شیرالات و اتصالات آن روغن و یا گریس زده شود.

۴۸- کدام یک از عبارات زیر در خصوص ایمنی صحیح است؟

- (۱) پاخورهای حفاظتی باید از چوب به ضخامت حداقل ۲۰ میلی متر باشد.
- (۲) تخته‌های چوبی با ضخامت ۵۰ میلی متر برای پوشش حفاظتی موقت دهانه‌های باز به ابعاد ۲۰۰۰ میلی متر مناسب است.
- (۳) ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله نباید از ۹۰۰ میلی متر کمتر و از ۱۱۰۰ میلی متر بیشتر باشد.
- (۴) نرده حفاظتی باید در فواصل حداقل ۲۰۰۰ میلی متر دارای پایه‌های عمودی باشد.

۴۹- کدام یک از موارد زیر در خصوص دستگاه‌ها و وسایل موتوری بالابر صحیح نیست؟

- (۱) بازدید فنی کلیه قسمت‌های دستگاه توسط شخص ذیصلاح هفته‌ای یک بار ضروری است.
- (۲) استفاده از آسانسورهای موقت حمل بار و نفر بدون حضور متصدی مربوطه ممنوع است.
- (۳) عبور بار از روی معابر، فضاهای عمومی و خصوصی مجاور کارگاه ساختمانی به هیچ وجه مجاز نیست.
- (۴) حمل کارگران و افراد با وسایل بالابرنده ممنوع است.


۵۰- استفاده از حمایل بند کامل بدن و طناب مهار (یا وسایل محدودکننده مناسب) در کدام یک از موارد زیر الزامی نیست؟

- (۱) هرگونه کار در ارتفاع
- (۲) نصب تورهای ایمنی
- (۳) کار بر روی بام شیبدار
- (۴) کار در عمق چاه

۵۱- کدام عبارت زیر در خصوص جزئیات اجرایی جوشکاری صحیح است؟

- (۱) هنگام جوش ورق بال به جان اگر جوش‌ها حول محور خنثی متعادل نباشند ارجح است که اندازه جوش نزدیک به محور خنثی نیز به تناسب کاهش یابد.
- (۲) هنگام جوش ورق بال به جان اگر جوش‌ها حول محور خنثی متعادل نباشند ارجح است ابتدا جوش دورتر از محور خنثی انجام شود.
- (۳) هلالی شدن بال هنگام جوش ورق بال به جان نسبت مستقیم با ضخامت بال و اندازه جوش و نسبت معکوس با عرض بال دارد.
- (۴) هلالی شدن بال هنگام جوش ورق بال به جان با افزایش عرض بال و اندازه جوش افزایش و با افزایش ضخامت بال کاهش می‌یابد.

۵۲- حداکثر لنگر خمشی در تیر AD کدام یک از مقادیر زیر است؟ EI و EA در تمامی اعضا سازه یکسان فرض شود.

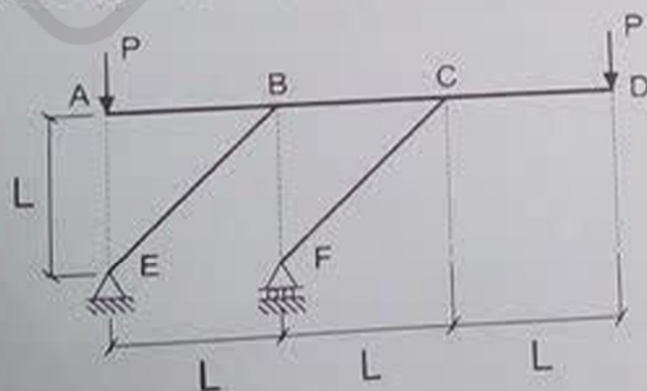

$$M_{max} = 3PL \quad (۱)$$

$$M_{max} = PL \quad (۲)$$

$$M_{max} = 4PL \quad (۳)$$

$$M_{max} = 2PL \quad (۴)$$


۵۳- برای اصلاح سوراخ‌های اتصال پیچی یک سازه فولادی کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) در صورتی که ۲۰ درصد سوراخ‌های اتصال دارای عدم انطباق باشند، با برقوی ۲ میلی متر بزرگتر از قطر پیچ می‌توان سوراخ‌ها را گشاد کرد.
- (۲) گشاد کردن سوراخ‌ها تا ۵ میلی متر بزرگتر از قطر سوراخ توسط برقوزنی مجاز است.
- (۳) استفاده از برش شعله برای گشاد کردن سوراخ‌ها مجاز است.
- (۴) استفاده از برقوزنی برای گشاد کردن سوراخ با برقوی ۵ میلی متر بزرگتر از قطر پیچ مجاز است.

۵۴- در خصوص رنگ آمیزی اعضاء فولادی کدام عبارت صحیح است؟

- (۱) رنگ آمیزی قطعات در شرایط محیطی سخت ۲۰ ساعت پس از تمیزکاری سطوح مجاز است.
- (۲) تحت هیچ شرایطی نواحی که پیچ می‌شوند نباید از رنگ استفاده شود.
- (۳) رنگ آمیزی با اسپری بی‌هوا در محیط‌های باز مجاز است.
- (۴) سطوح گالوانیزه شده را نمی‌توان رنگ آمیزی نمود.

۵۵- تخته AB با وزن ۸۰۰ N مقروض است. بار P، چقدر باشد تا با ضریب اطمینان ۲، تخته از روی تکیه‌گاه A جدا نشود؟ وزن تخته به‌طور یکنواخت در طول آن توزیع شده است. نزدیک‌ترین گزینه به پاسخ را انتخاب نمایید.

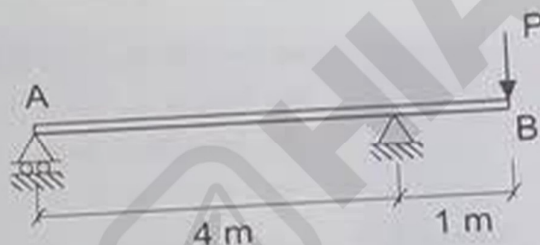

80 N (۱)

70 N (۲)

50 N (۳)

60 N (۴)

۵۶- بازرسان نظام مهندسی استان علاوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیئت‌مدیره، باید چه شرایطی داشته باشند؟

- (۱) باید دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه بازرسی و عدم سابقه محکومیت بالاتر از درجه ۳، از ۷ سال قبل از انتخاب و شروع فعالیت قانونی
- (۲) باید دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه فعالیت خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا از ۵ سال قبل از انتخاب باشند.
- (۳) باید دارای اطلاعات کافی در زمینه فعالیت‌های بازرسی و عدم سابقه هرگونه محکومیت انتظامی باشند.
- (۴) باید دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه بازرسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از ۷ سال قبل از ثبت نام در انتخابات باشند.



۵۷- بانک مسکن در نظر دارد یکی از شعب اصلی خود را به مساحت 1900 مترمربع و در دو طبقه در شهر یزد احداث نماید. با توجه به عوامل مؤثر در پیچیدگی و حجم کار، این ساختمان از نظر نوع کاربری در کدام گروه طبقه‌بندی می‌شود؟

(۱) گروه الف

(۲) گروه ب

(۳) گروه ج

(۴) گروه د

۵۸- یکی از اعضای نظام مهندسی استان که به دلیل یک نوبت تخلف حرفه‌ای، از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 4 سال محروم شده است، تا چه زمانی از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی محروم می‌شود؟

(۱) به مدت 8 سال

(۲) به مدت 10 سال

(۳) به مدت 5 سال نظیر شرایط مربوط به هیات‌مدیره نظام مهندسی

(۴) به مدت 4 سال

۵۹- در صورت خلف وعده مکرر مهندسان در مورد انجام تعهدات به نحوی که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب‌کار یا اشخاص ثالث شود، شامل کدام یک از مجازات‌های انتظامی زیر خواهد شد؟

(۱) از درجه یک تا درجه چهار

(۲) از درجه سه تا درجه پنج

(۳) از درجه دو تا درجه پنج

(۴) از درجه دو تا درجه چهار

۶۰- در یک ساختمان با رتبه انرژی EC+ (ساختمان کم‌انرژی) کدام یک از لامپ‌ها توصیه می‌شوند؟

(۱) لامپ فلورسنت فشرده با توان نامی 18 W و بهره نوری 65 Lumen/W

(۲) لامپ متال هالید با توان نامی 150 W و بهره نوری 81 Lumen/W

(۳) لامپ فلورسنت معمولی با توان نامی 36 W و بهره نوری 60 Lumen/W

(۴) لامپ بخار جیوه با توان نامی 70 W و بهره نوری 90 Lumen/W



@memargold

معمار گلد